

# NT FS/022


## Торцевые уплотнения с конической пружиной для насосов FRISTAM

Специальные уплотнения, разработанные для установки в пищевые насосы FRISTAM

Все материалы контактирующие со средой сертифицированы FDA (Европейская ассоциация производителей пищевого и фармацевтического оборудования)

Не требуют доработки насоса


Для заказа уплотнений достаточно марки насоса или заводского номера уплотнения

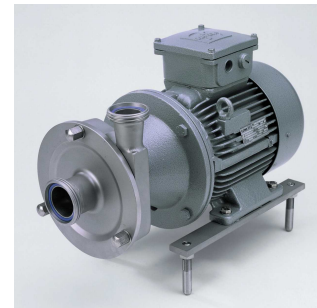

### Стандартные компоновки на вал 22 мм:


Со стороны продукта:

Вращающийся узел

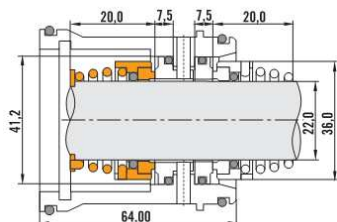


Со стороны привода:


Вращающийся узел

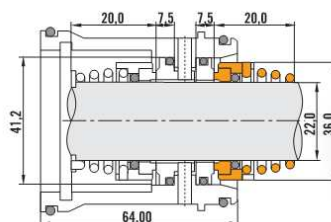




Неподвижное седло

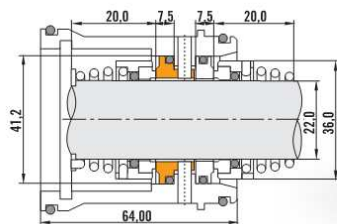

Неподвижное седло

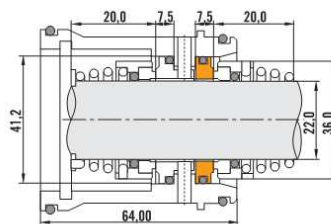

Корпуса

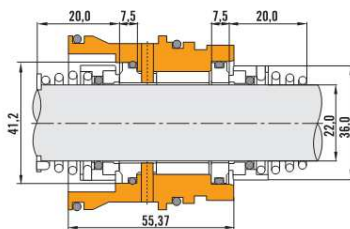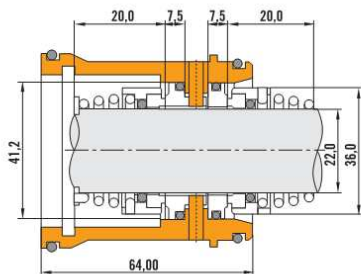

# NT FS/030

# NT FS/035

## Торцовые уплотнения с конической пружиной для насосов FRISTAM

Специальные уплотнения, разработанные для установки в пищевые насосы FRISTAM

Все материалы контактирующие со средой сертифицированы FDA (Европейская ассоциация производителей пищевого и фармацевтического оборудования)

Не требуют доработки насоса


Для заказа уплотнений достаточно марки насоса или заводского номера уплотнения



### Стандартные компоновки на вал 30 и 35 мм:


Со стороны продукта:

Вращающийся узел

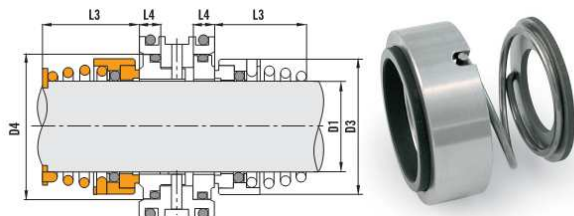


Со стороны привода:


Вращающийся узел

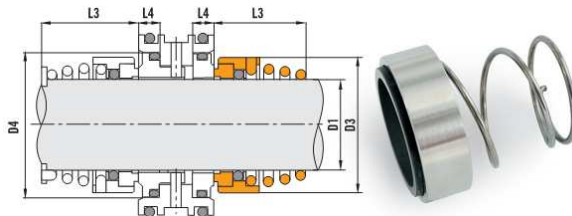



Неподвижное седло

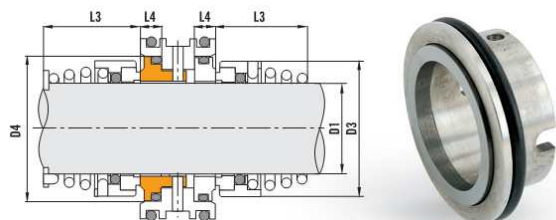

Неподвижное седло

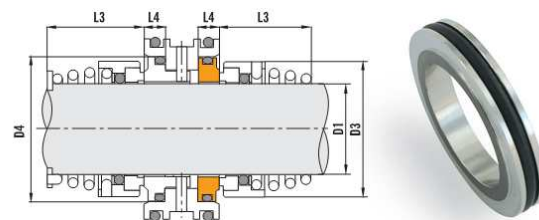

Корпуса

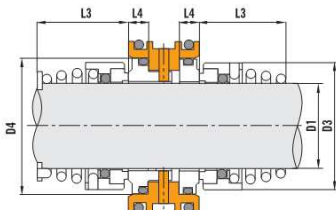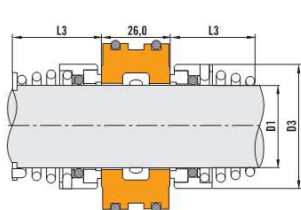

D1	D3	D4	L3	L4
30	43,80	48,00	22,00	7,60
35	48,90	55,50	26,00	8,60

